


PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOŚĆ		NAZWA OBIEKTU: BUDOWA SALI MAT W OSIR ZAMOŚĆ		ADRES: ZAMOŚĆ, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8, dz.nr 4/9 i 4/11		TYTUŁ RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Budzyński		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Budzyński		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Budzyński		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Michał Budzyński	
OPRACOWAŁ: inż. Marek Gil		OPRACOWAŁ: inż. Marek Gil		OPRACOWAŁ: inż. Marek Gil		OPRACOWAŁ: inż. Marek Gil	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Studnicki		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Studnicki		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Studnicki		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Studnicki	
LUB/0280/PWOE/13		LUB/0280/PWOE/13		LUB/0280/PWOE/13		LUB/0280/PWOE/13	
LUB/0044/POOE/14		LUB/0044/POOE/14		LUB/0044/POOE/14		LUB/0044/POOE/14	
NR UPRAWNIEN:		NR UPRAWNIEN:		NR UPRAWNIEN:		NR UPRAWNIEN:	
INWESTOR: OSRÓDEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCII: UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ		INWESTOR: OSRÓDEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCII: UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ		INWESTOR: OSRÓDEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCII: UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ		INWESTOR: OSRÓDEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCII: UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ	
NUMER RYS: E-03		NUMER RYS: E-03		NUMER RYS: E-03		NUMER RYS: E-03	
SKALA: -		SKALA: -		SKALA: -		SKALA: -	
PODPIS:		PODPIS:		PODPIS:		PODPIS:	

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

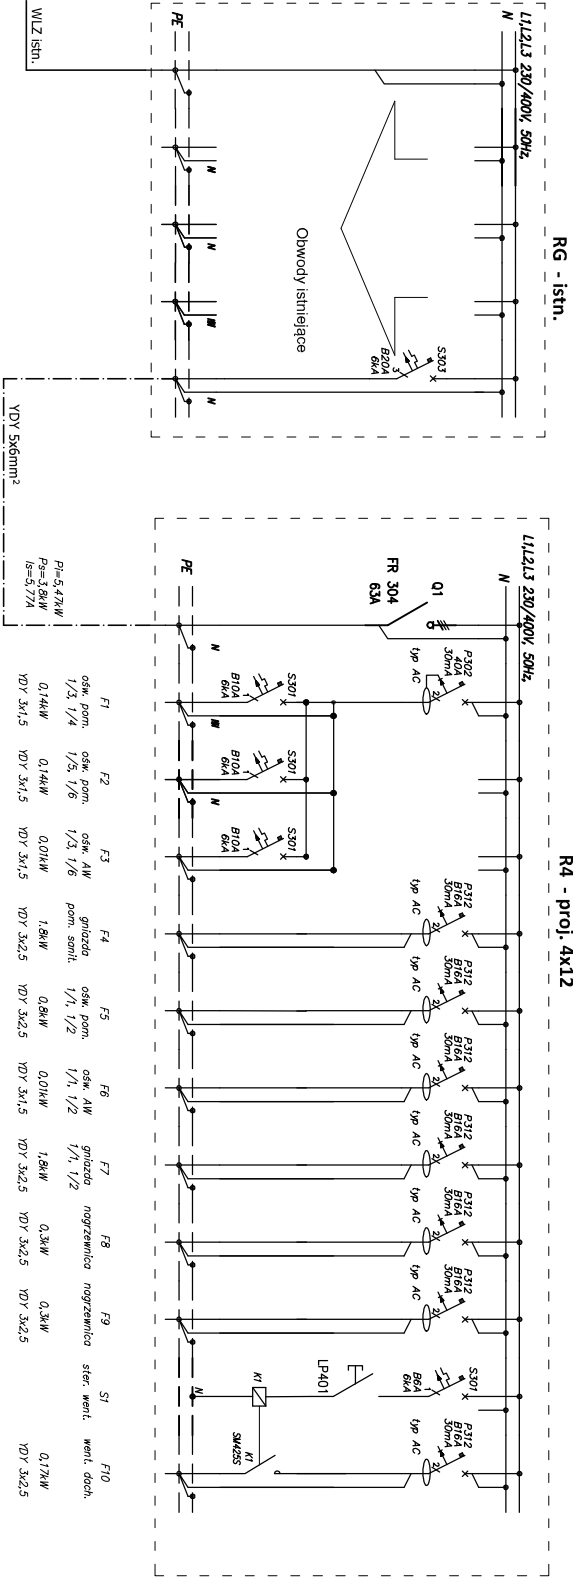

UWAGI:

1. Szczegóły dotyczące sterowania wentylatorem dachowych na roboczo uzgodnić z wykonawcą wentylacji i ogrzewania oraz DTR zastosowanych urządzeń.
2. W projekcie przyjęto sterowanie wentylacją ręcznie - przysięgiem w tablicy rozdzielczej. W uzgodnieniu z wykonawcą wentylacji należy przyjąć również możliwość sterowania wspólnie z agregatem grzewczym.